



PROJETO LUSTREADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO, TORNANDO-SE IMPRÓPRIO QUE SEJA REPRODUZIDO, SEM A AUTORIZAÇÃO, SOB PENALIDADES LEGAIS, SENDO QUALQUER QUE SEJA A REPRODUÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO, CONSIDERADA INÍMICA E ILÍCITA.


PROJETO ELABORADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO IDENTIFICADO NA CONDIÇÃO DE AUTOR, PASSANDO A SER DE SUA PROPRIEDADE, NÃO DESEJANDO QUE SEJA REPRODUZIDO, SEM AUTORIZAÇÃO, CONSIDERADA INÍMICA E ILÍCITA.

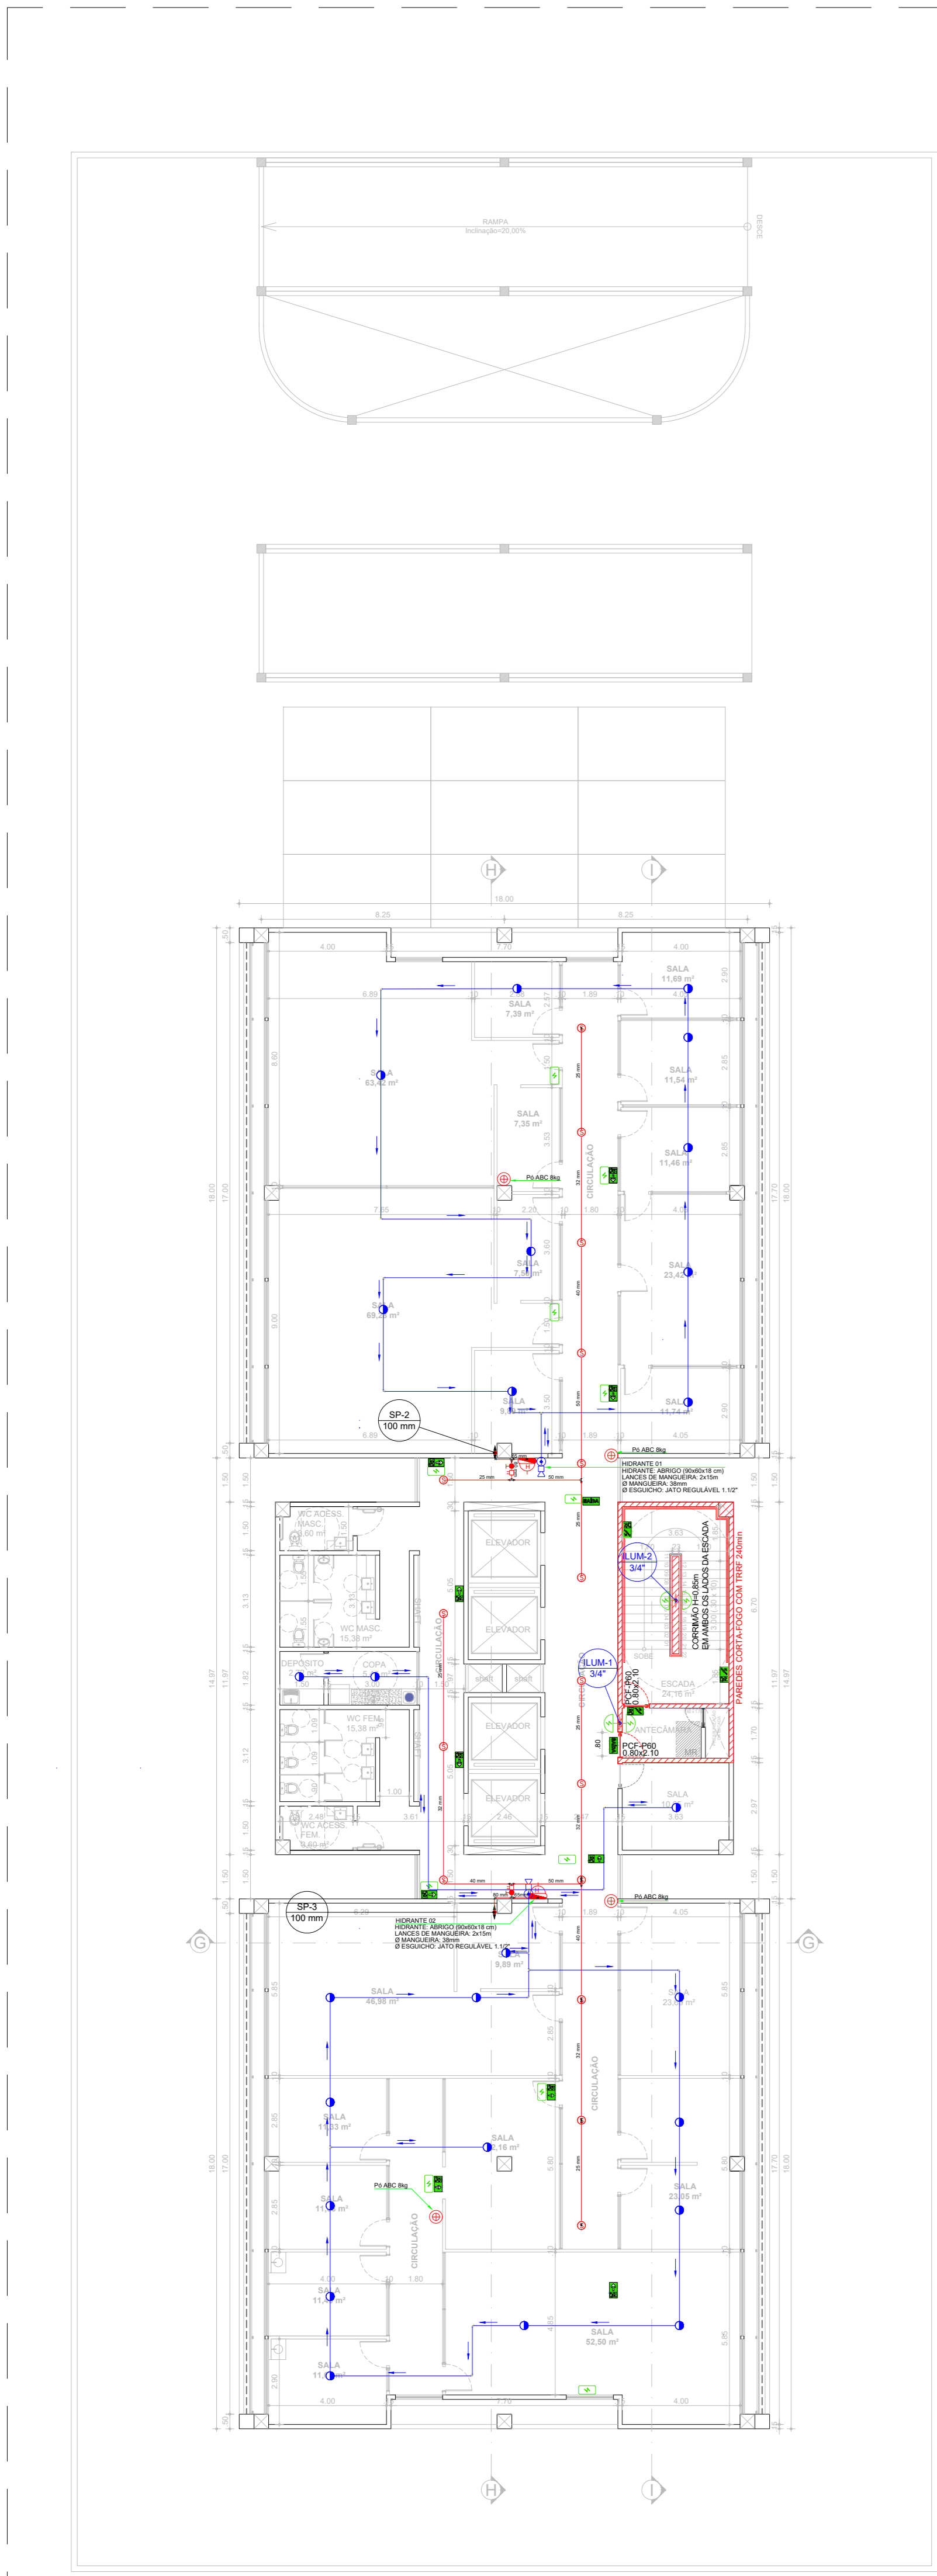


PLANTA BAIXA - 10º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

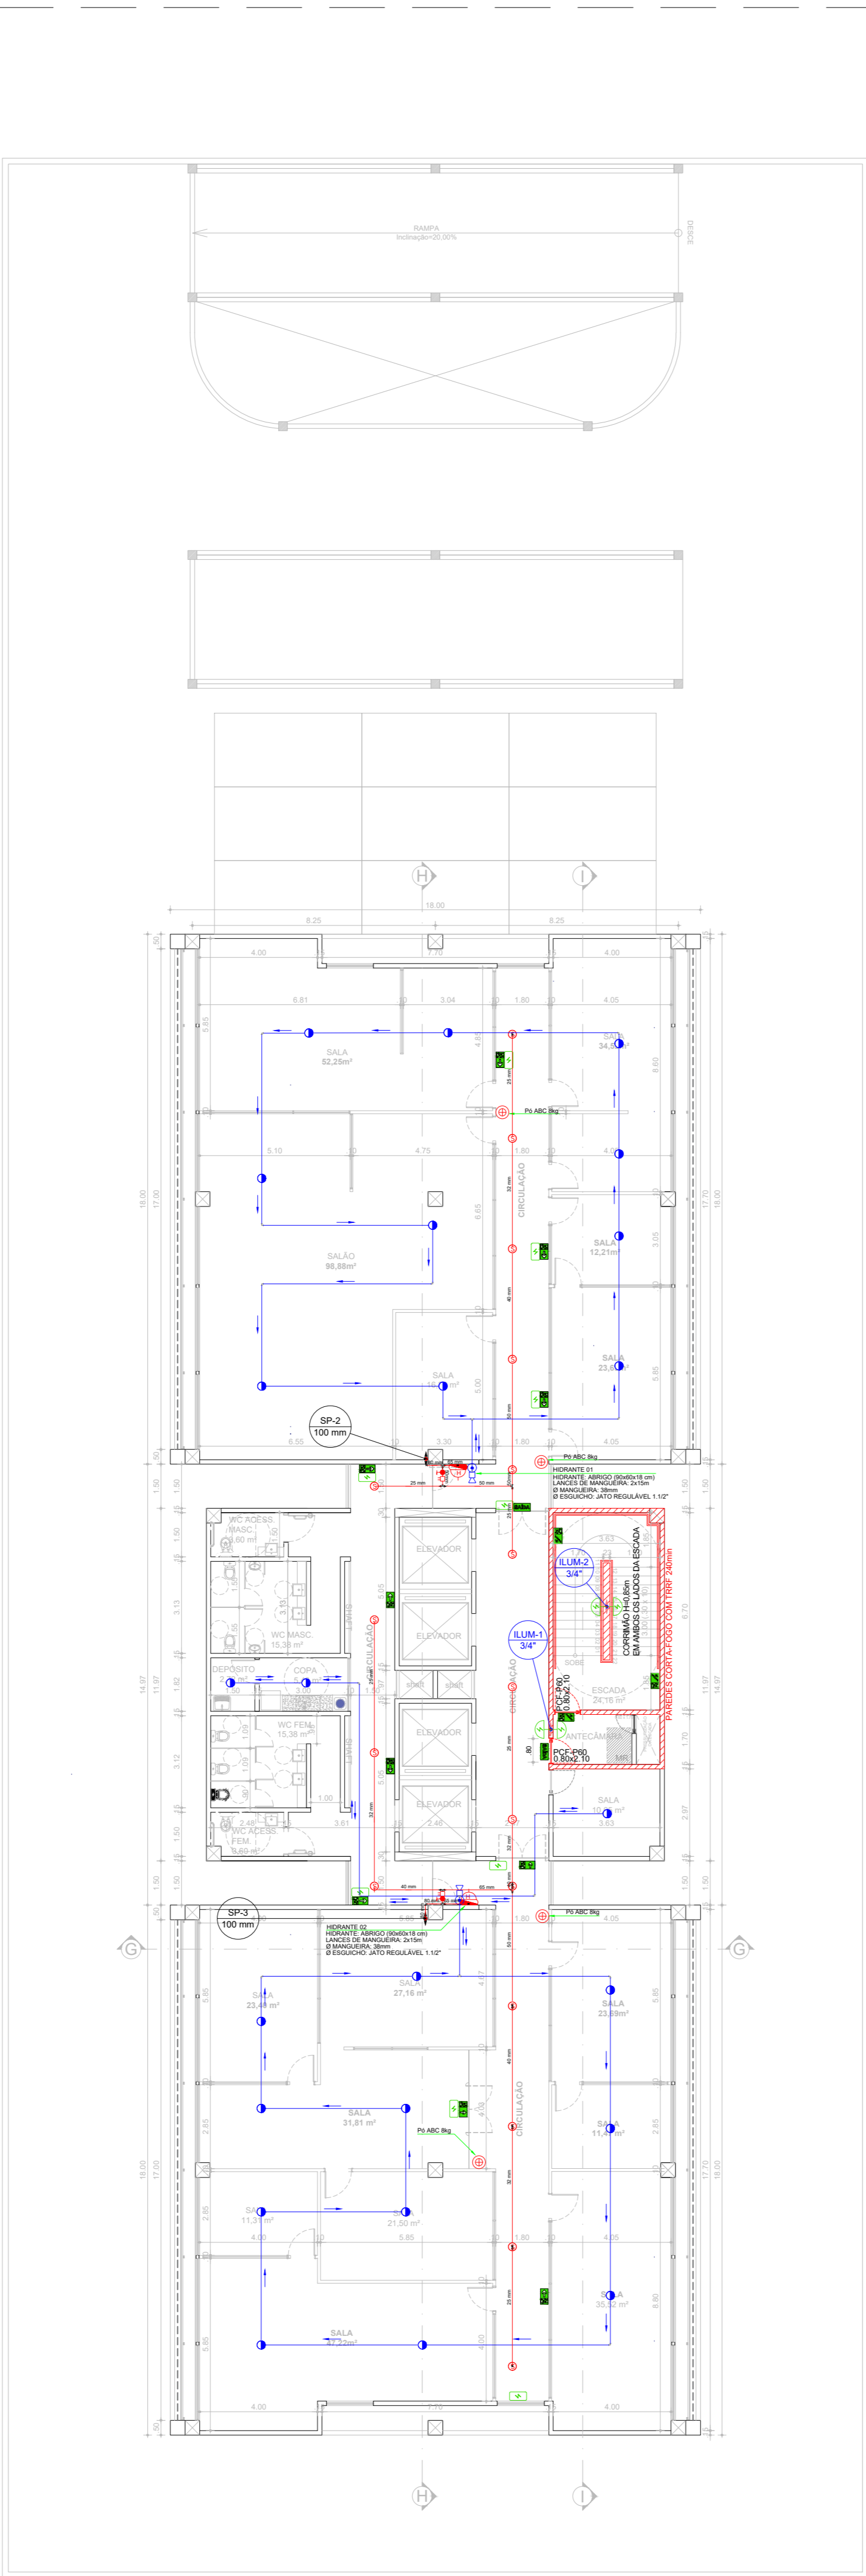

PLANTA BAIXA - 11º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

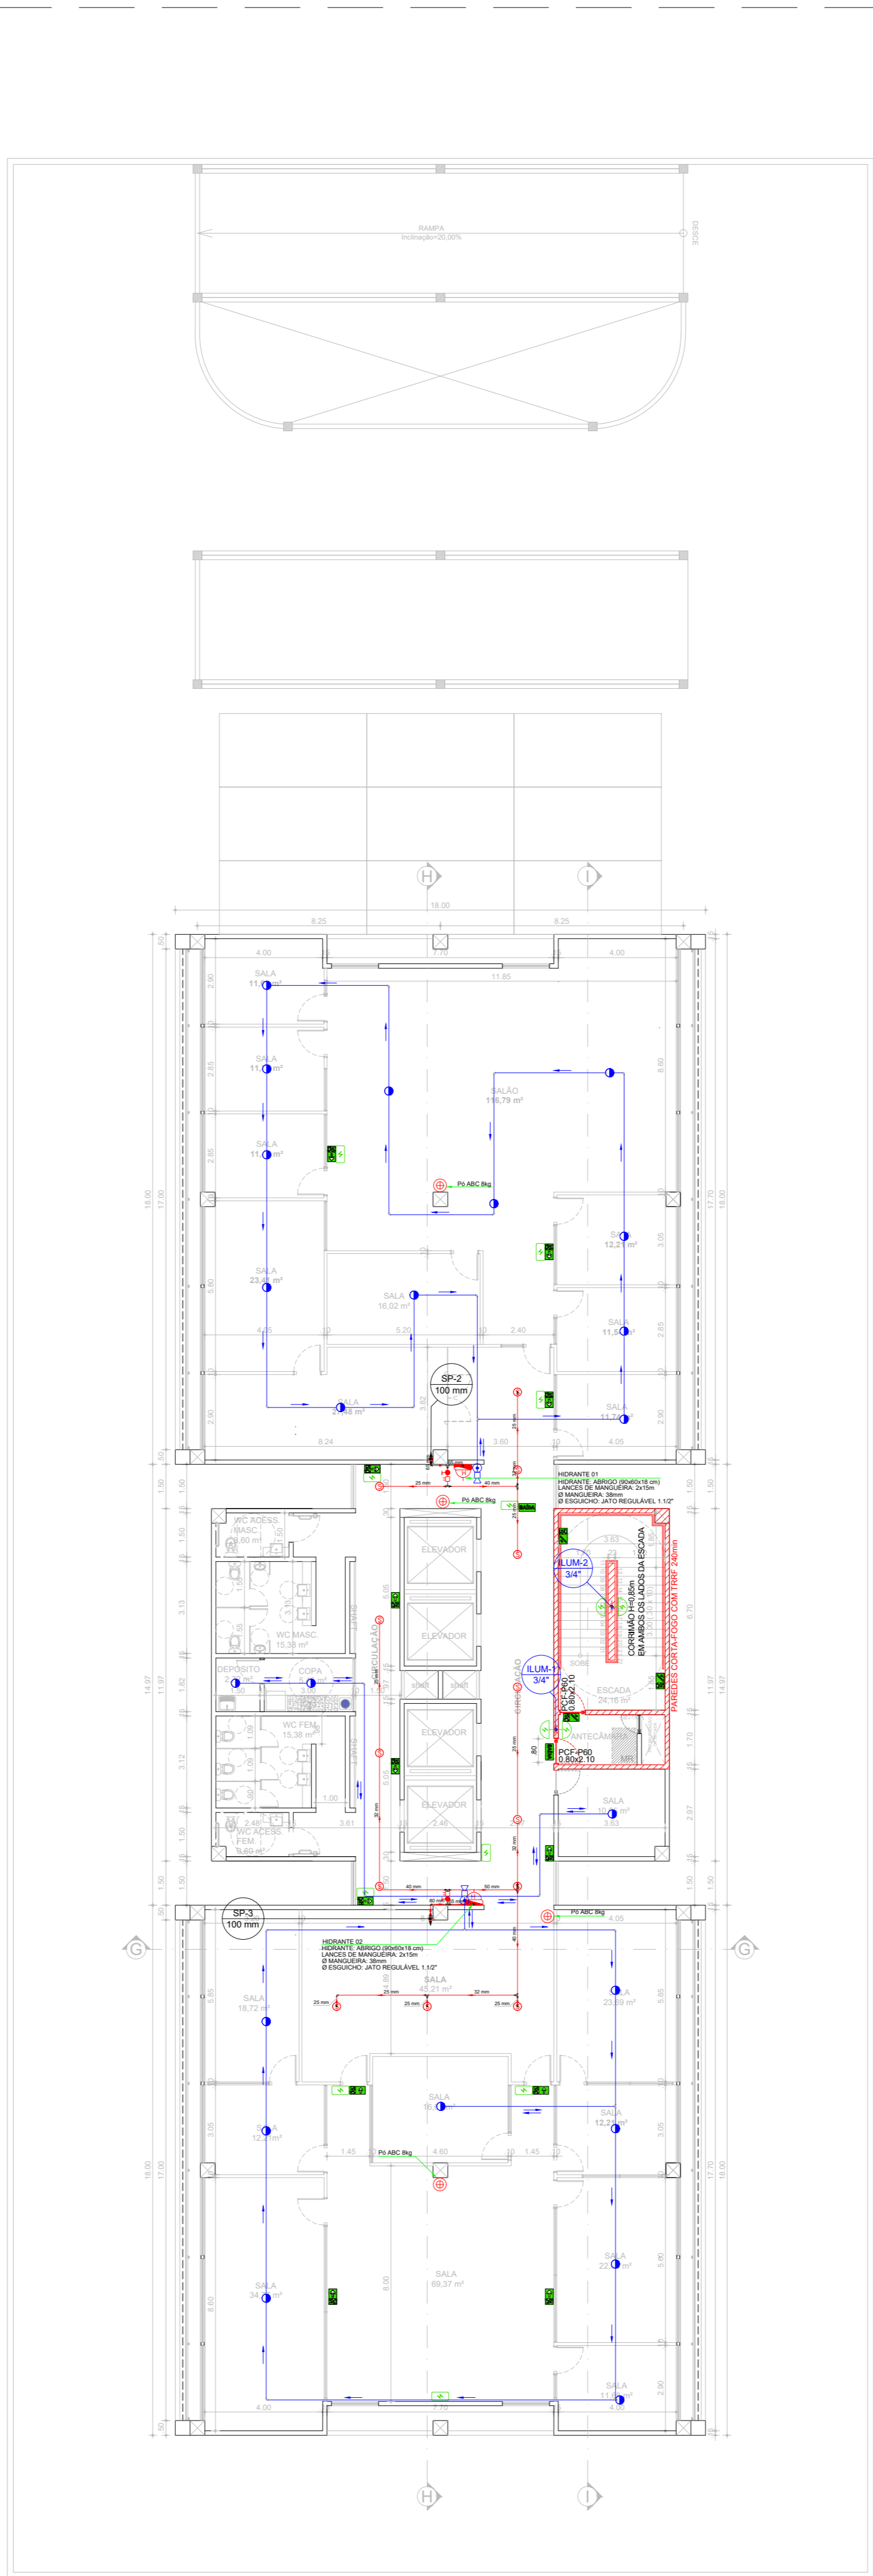

PLANTA BAIXA - 12º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

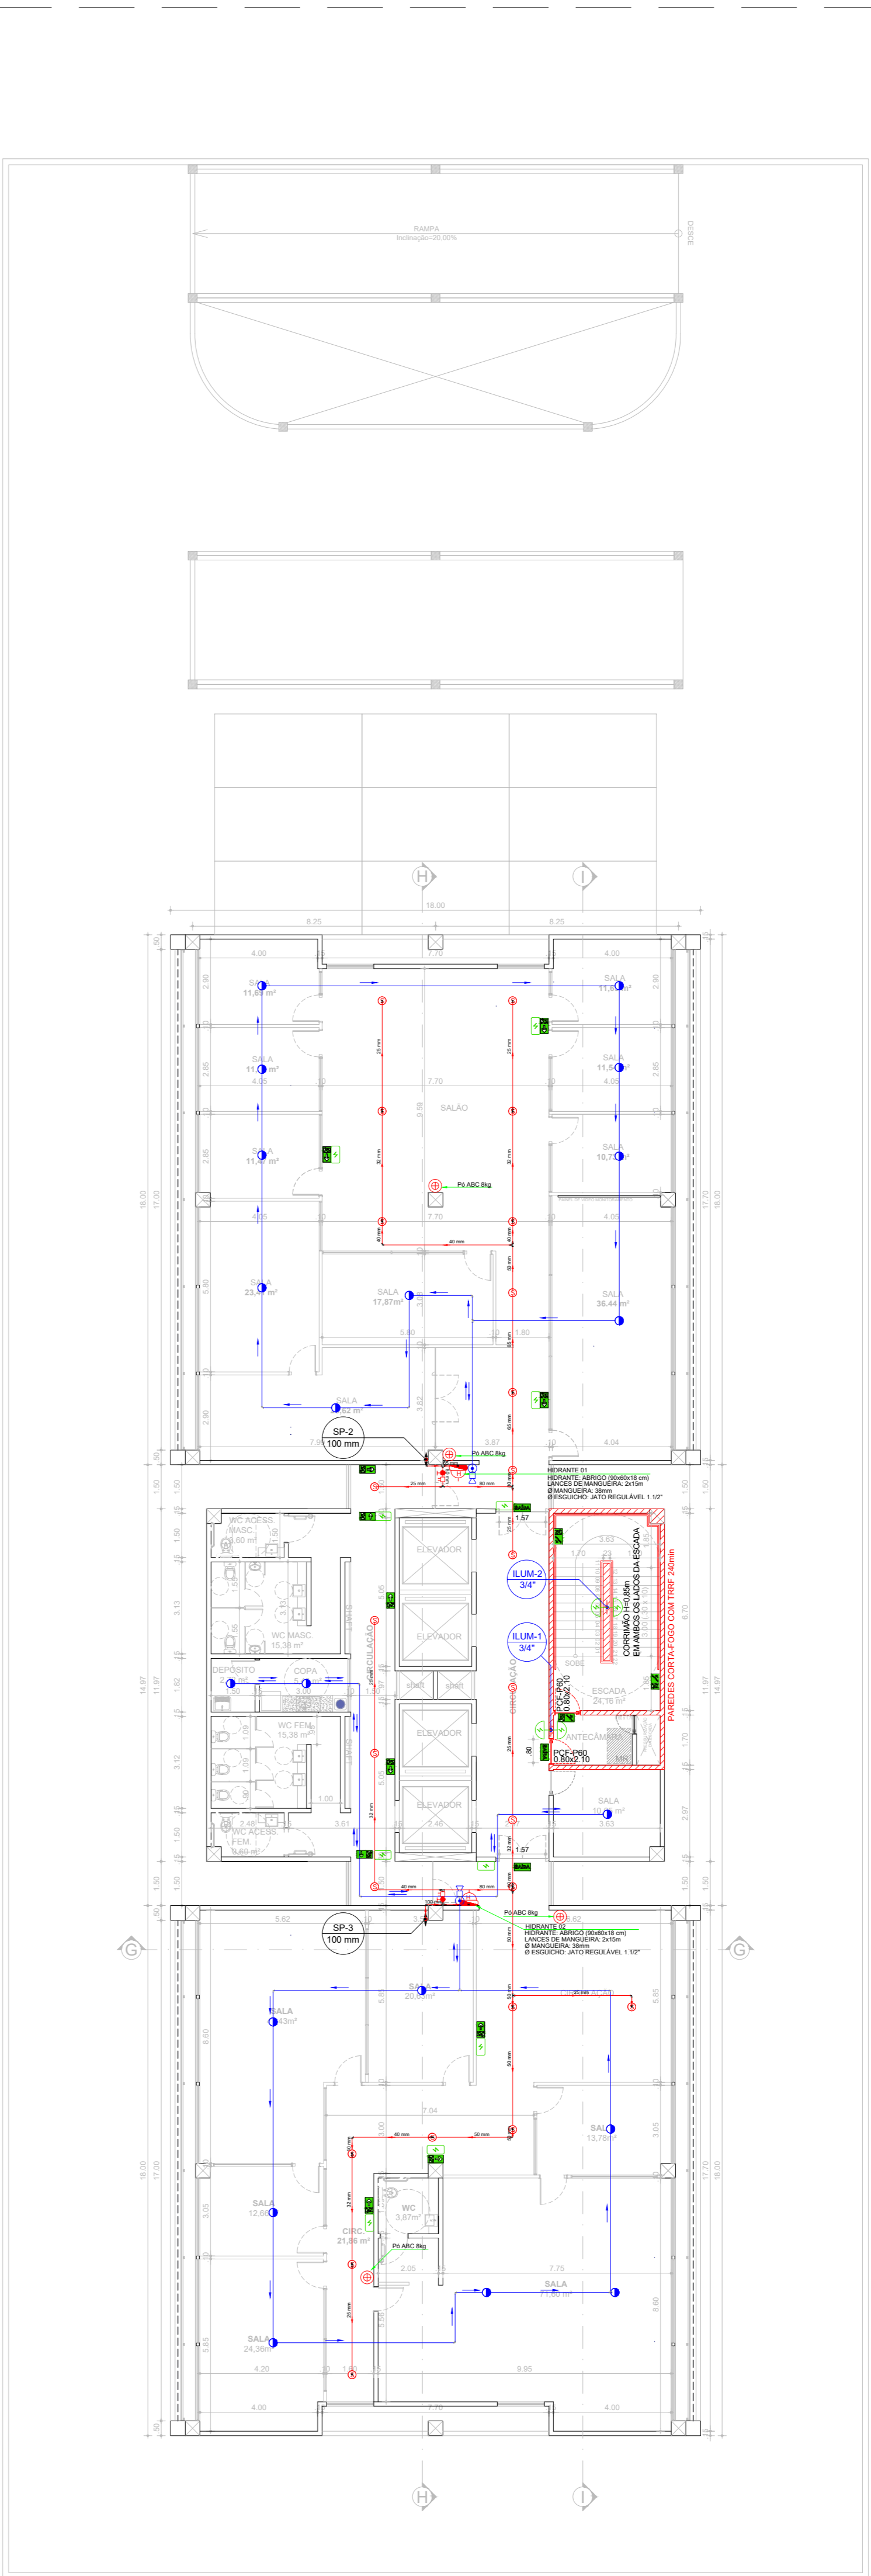

PLANTA BAIXA - 13º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

LEGENDAS:

EXTINTORES

- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO₂

REDE DE HIDRANTES

- HIDRANTE PREDIAL SIMPLES
- ABRIGO PARA MANGUEIRAS COM: REGISTRO GLOBO ANGULAR, ADAPTADOR, MANGUEIRAS, ESGUICHO E CHAVE DE MANGUEIRA
- REGISTRO DE RECALQUE
- TUBULAÇÃO E CONEXÕES DA REDE DE HIDRANTES (REALISTA)

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, INSTALADA ENTRE 1.80m e 2.20m, MONTADO SOBRE CAIXA 4X2, LIGADA A CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO AUTÔNOMA, PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 10w, PONTO 220V, INSTALADA ENTRE 1.80m e 2.20m
- CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - POTÊNCIA INDICADA MEMORIAL
- BATERIA DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- PLACA INDICATIVA DE DIREÇÃO (DIREITA / ESQUERDA) FOTOLUMINESCENTE
- PLACA INDICATIVA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE

DETECÇÃO E ALARME

- ACIONADOR MANUAL DE ALARME A 1.40m, MONTADO SOBRE CAIXA 4X2
- SIRENE ELETRÔNICA A 2.10m MONTADA SOBRE CAIXA 4X2
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- CONDULETE NA TUBULAÇÃO DE DETECÇÃO
- ELETRODUTO Ø 3/4"

SPRINKLER

- BICO DE SPRINKLER T=68°C, NO FORRO
- TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, EM FERRO GALVANIZADO Ø INDICADO EM PLANTA

SPDA

- CABEAMENTO

13/09/2021	00	EMIÇÃO INICIAL
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO E URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17805-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO - ALFREDO JOSÉ MATIAS CAMPELO - CREA 17.886-D PE

EXECUÇÃO DA OBRA:

**MPPE**
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445-5341, Cel (81) 33667-0025
e-mail: /relmppe@relmppe.com.br

projeto de incêndio
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445-5341, Cel (81) 33667-0025
e-mail: /relmppe@relmppe.com.br

**RECEP**
EMPREENHIMENTOS

PLANTA BAIXA - 10º PAVIMENTO, 11º PAVIMENTO, 12º PAVIMENTO E 13º PAVIMENTO

CONTEÚDO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, IV ZON, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GAUJÃO DA CTJ).

EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
Campêlo Projeto & Engenharia	SETEMBRO/21	INDICADA	05/09