




PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

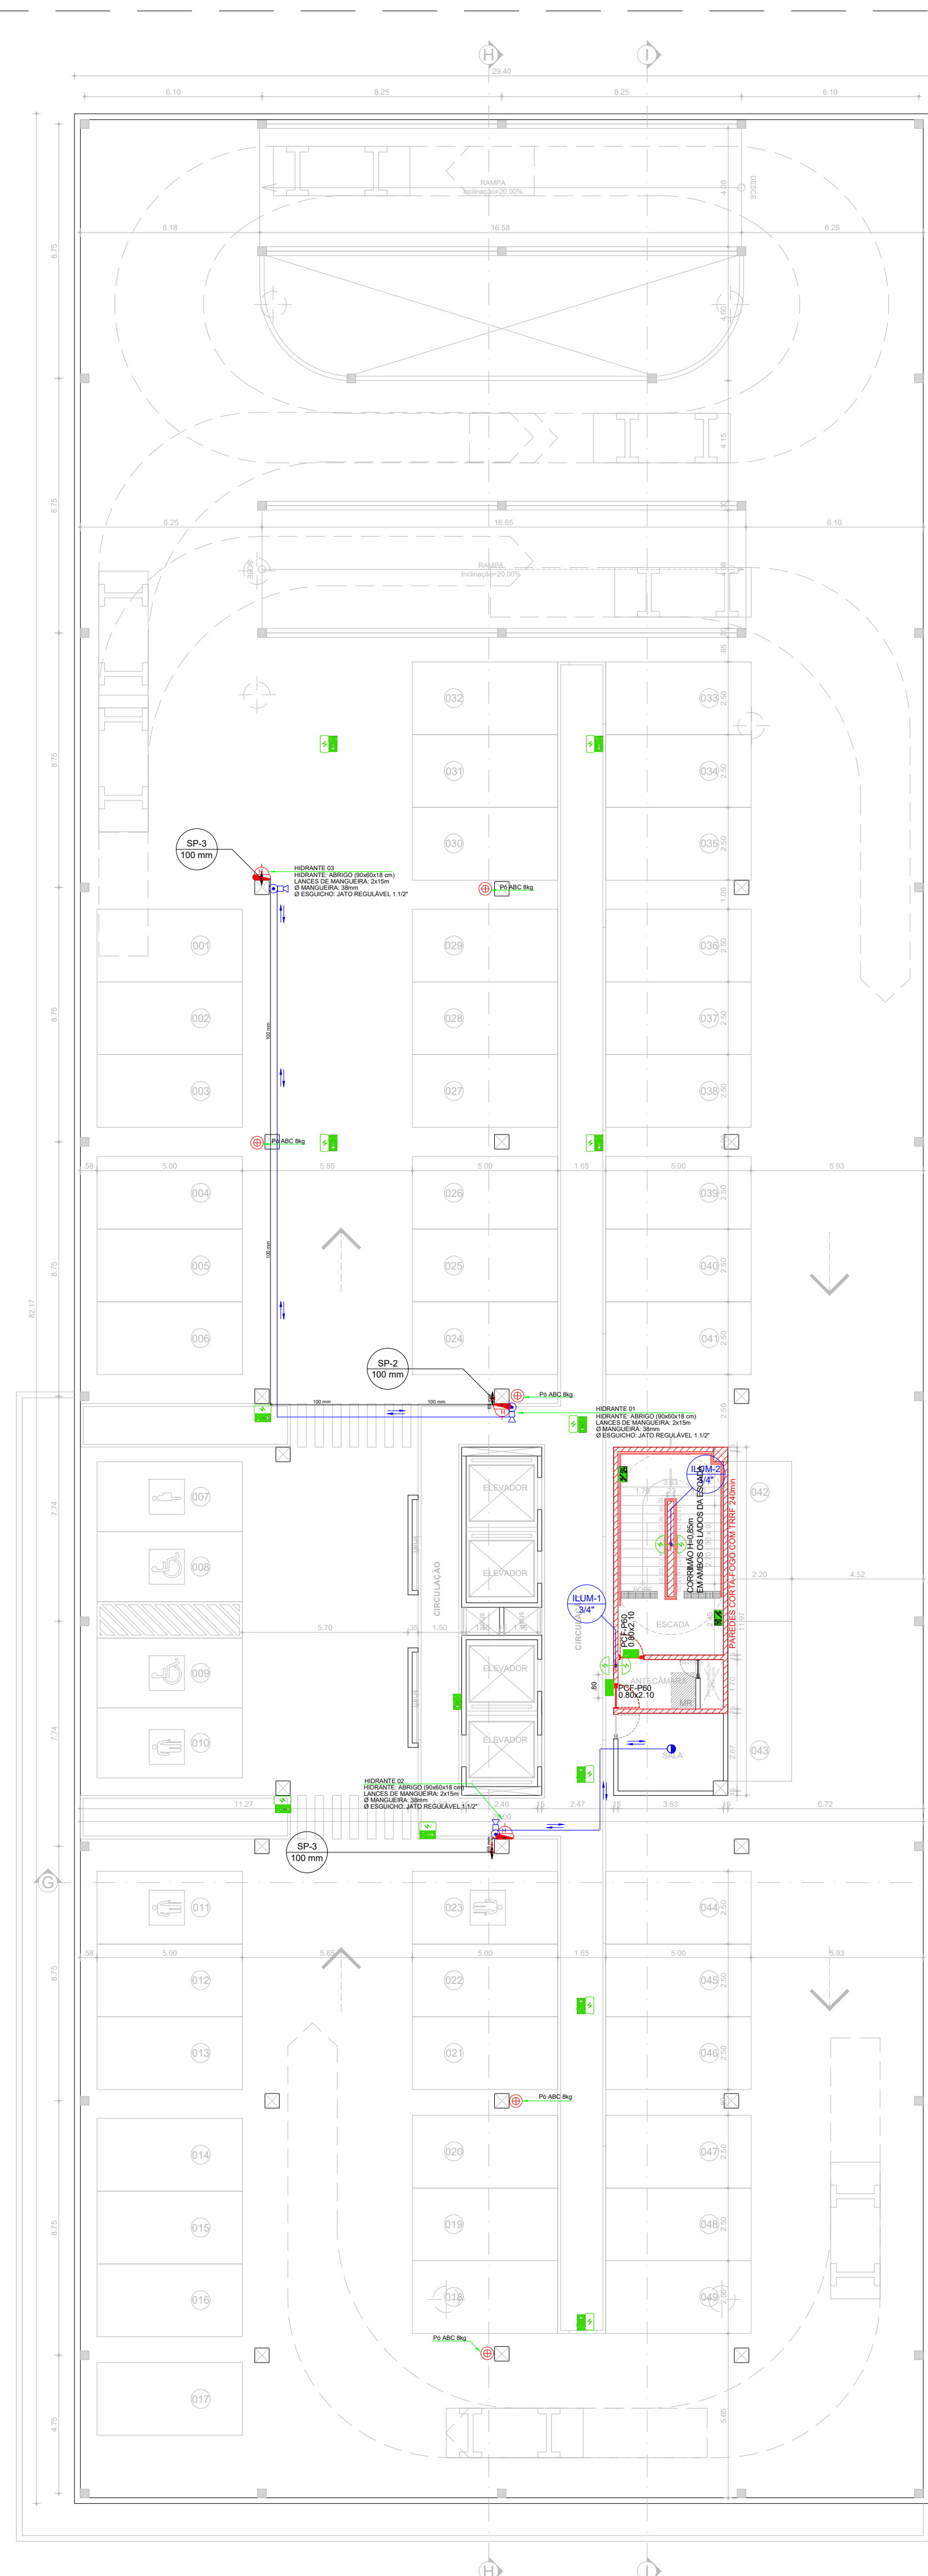

PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

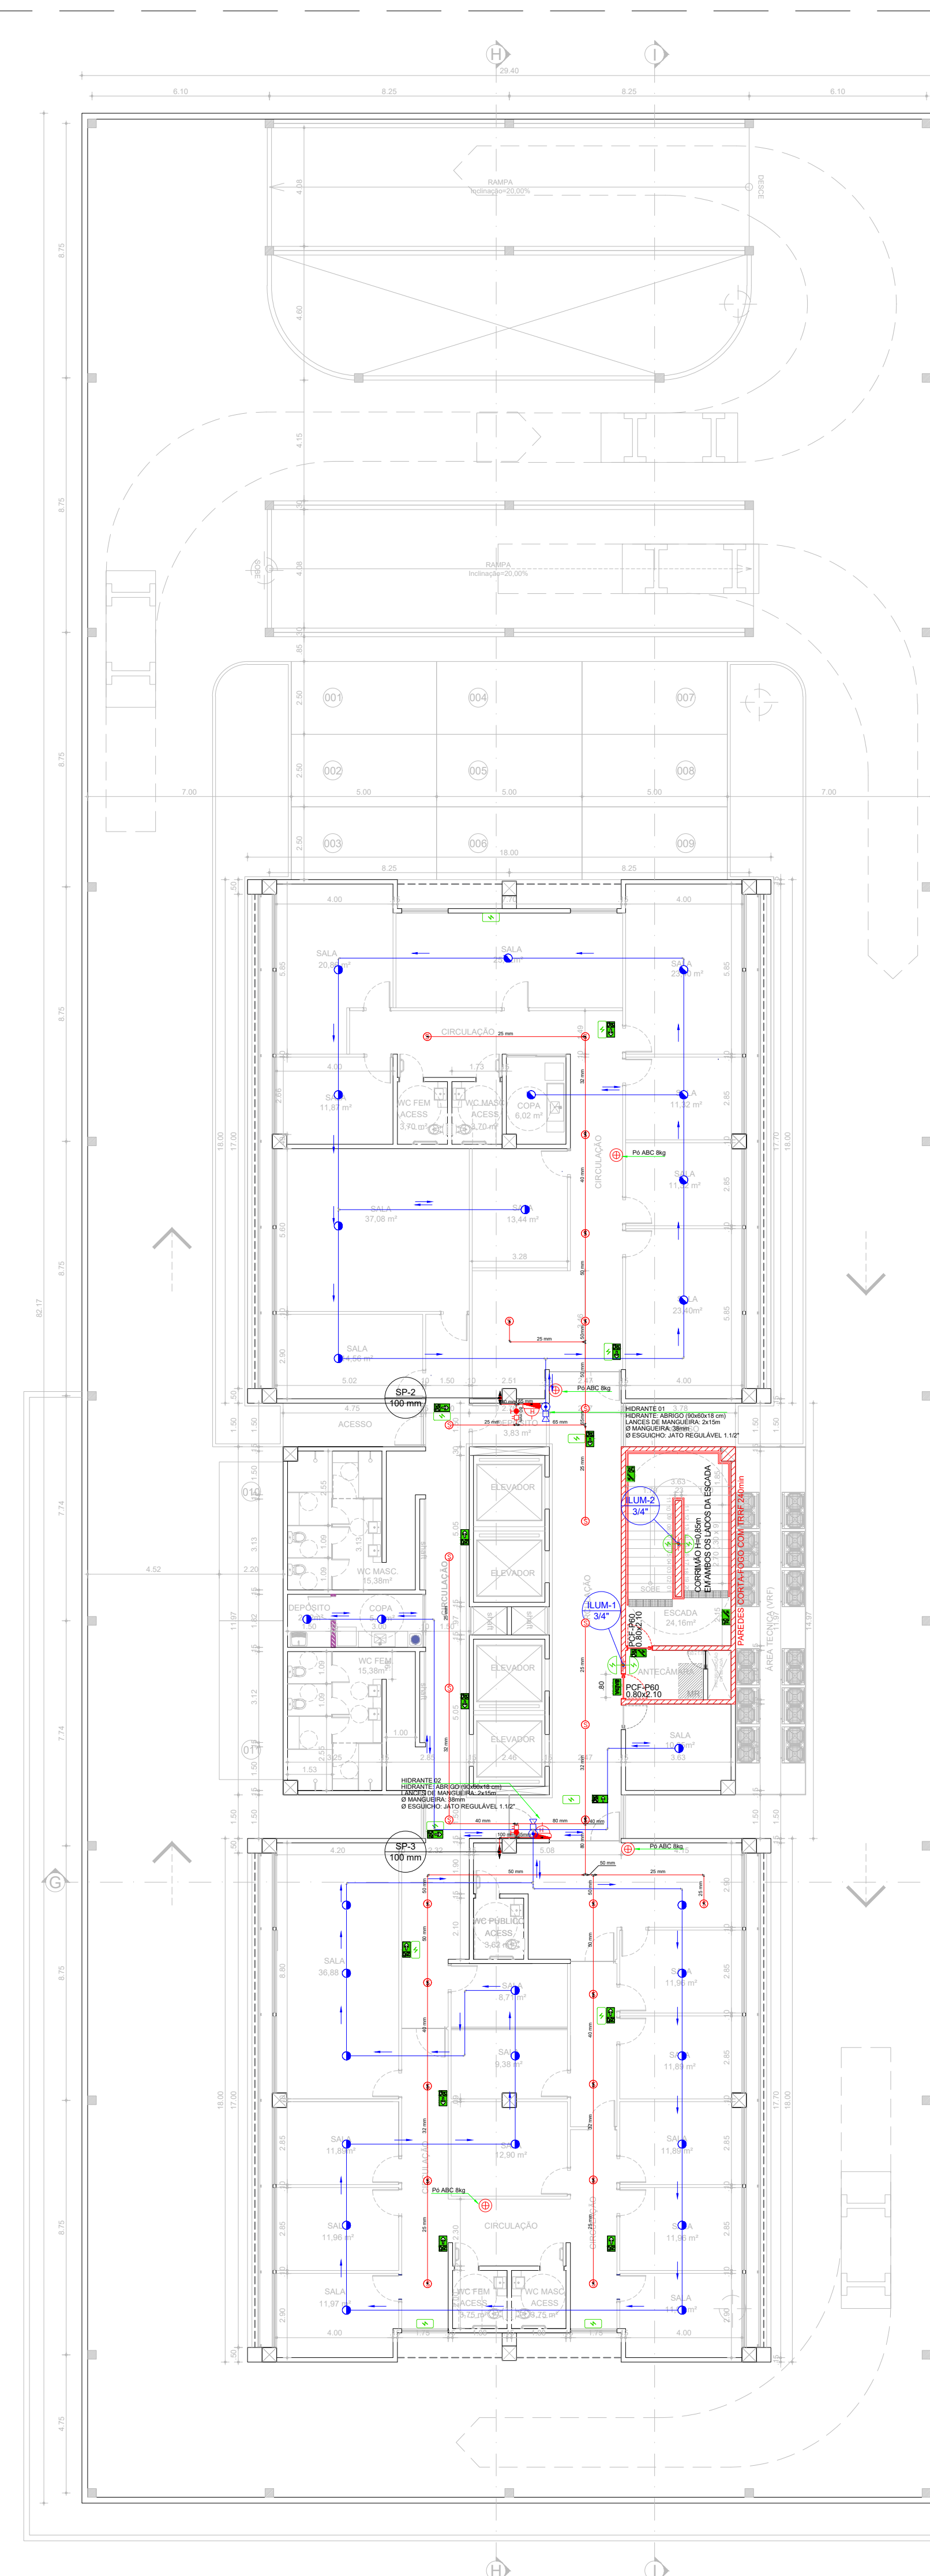

PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
ESC.: 1/150

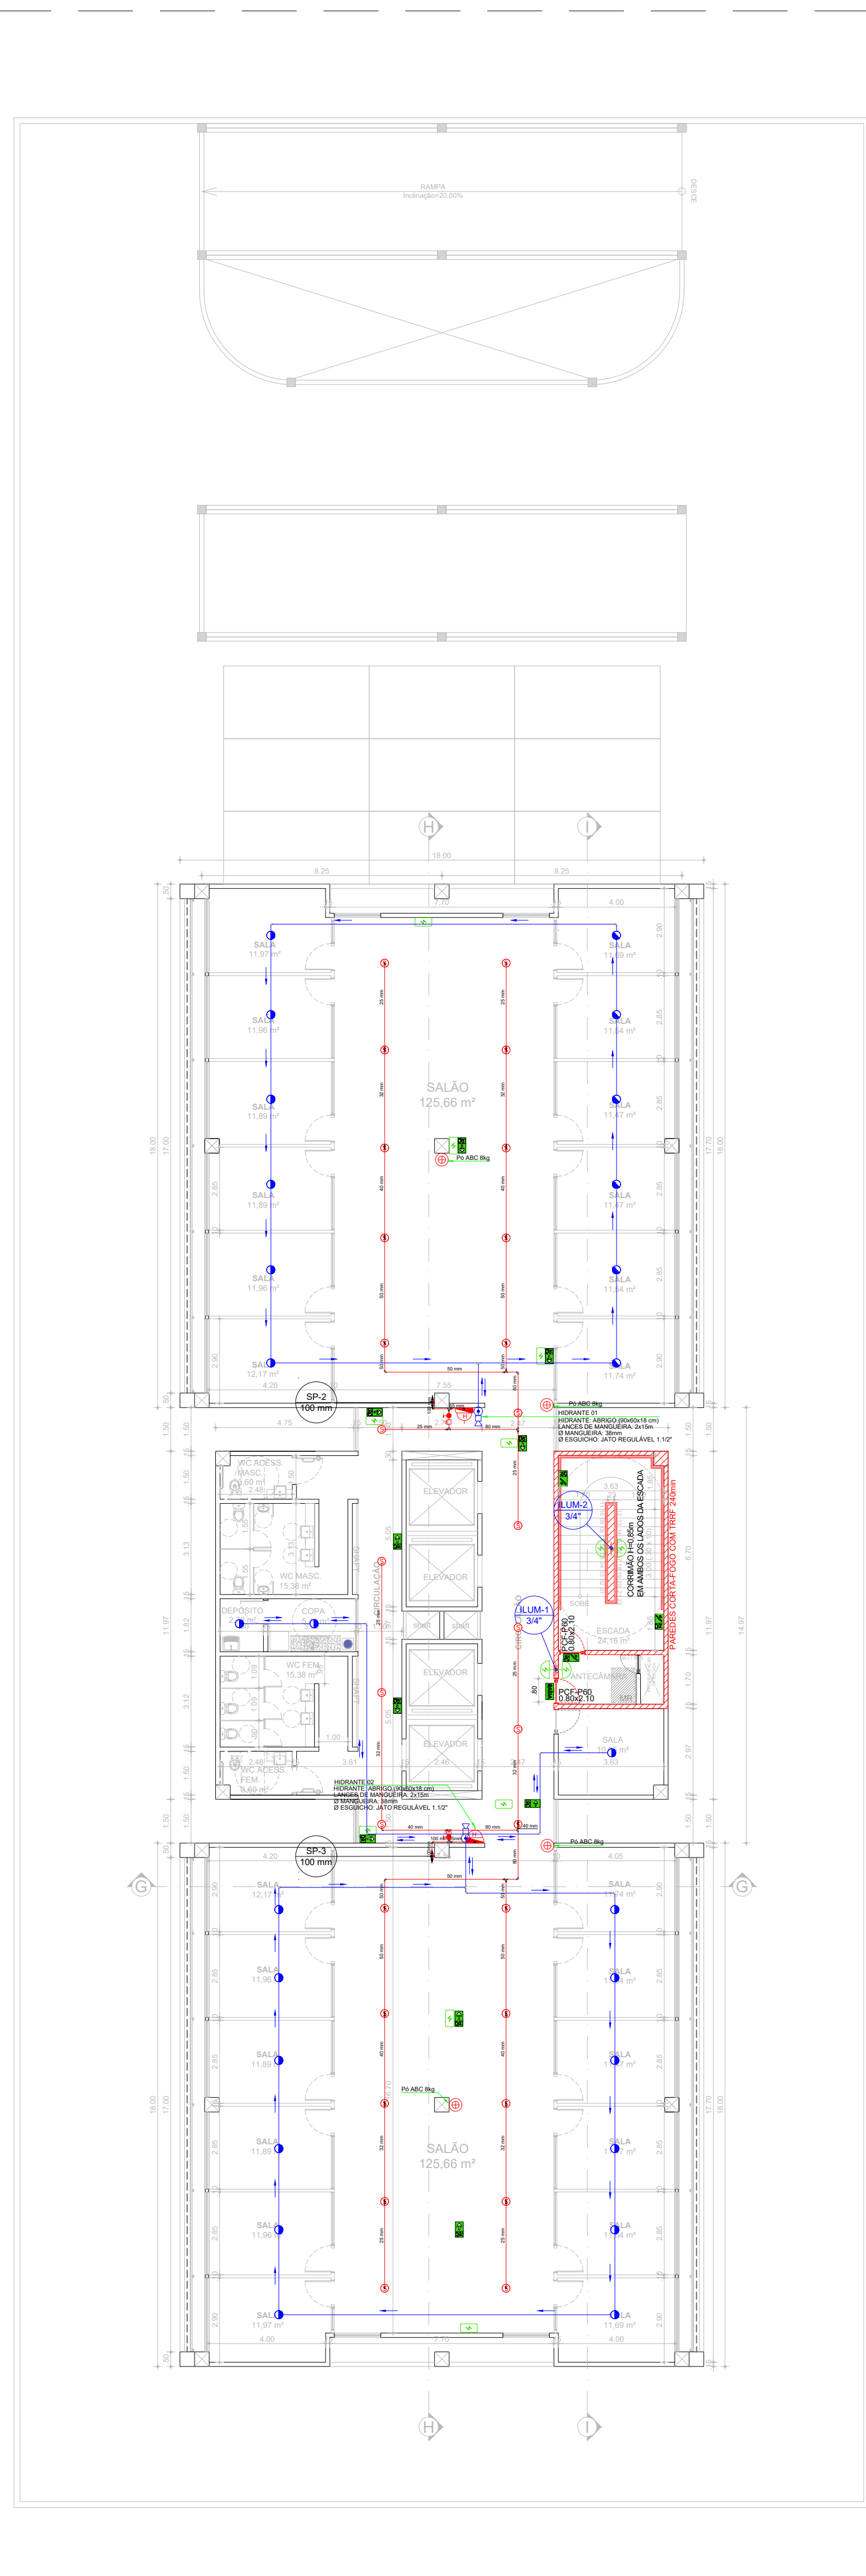

PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO





ESC.: 1/150

LEGENDAS:







EXTINTORES

- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO₂

REDE DE HIDRANTES

-  HIDRANTE PREDIAL SIMPLES
-  ABRIGO PARA MANGUEIRAS COM: REGISTRO GLOBO ANGULAR, ADAPTADOR, MANGUEIRAS, ESGUICHO E CHAVE DE MANGUEIRA
-  REGISTRO DE RECALQUE
-  TUBULAÇÃO E CONEXÕES DA REDE DE HIDRANTES (REALISTA)

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- | | |
|---|---|
|  | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, INSTALADA ENTRE 1,80m e 2,20m. MONTADO SOBRE CAIXA 4X2, LIGADA A CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
|  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO AUTÔNOMA, PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 10w, PONTO 220V, INSTALADA ENTRE 1,80m e 2,20m |
|  | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - POTÊNCIA INDICADA MEMORIAL |
|  | BATERIA DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |
|  | PLACA INDICATIVA DE DIREÇÃO (DIREITA / ESQUERDA) FOTOLUMINESCENTE |
|  | PLACA INDICATIVA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE |

DETECÇÃO E ALARME

- ACIONADOR MANUAL DE ALARME A 1.40m. MONTADO SOBRE CAIXA 4X2
- SIRENE ELETRÔNICA A 2.10m MONTADA SOBRE CAIXA 4X2
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- CUNDEULETE NA TUBULAÇÃO DE DETECÇÃO
- ELETRODUTO Ø 3/4"

SPRINKLER

- 8 BICO DE SPRINKLER T=68°C, NO FORRO
- TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, EM FERRO GALVANIZADO Ø INDICADO EM PLANTA

SPDA

- : — CABEAMENTO

13/09/2021	00	EMISSÃO INICIAL
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO - ALFREDO JOSÉ MATIAS CAMPELO - CREA 17.896 D PI

EXECUÇÃO DA OBRA



projeto de incêndio
 Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
 Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel (81) 9.9687.0055
 e-mail: rbrpreenderment@rbrpreenderment.com.br
 Cnpj: 06.926.711/0001-07



PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO, 3º PAVIMENTO, 4º PAVIMENTO E 5º PAVIMENTO

CONTEÚDO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, AMARO, Nº 207, RECIPE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).

EQUIPE	Campêlo Propriedade & Segurança	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
		SETEMBRO/21	INDICADA	03/08