


PAVIMENTO TÉRREO - VISTA DO PISO INFERIOR (LIGAÇÃO NO SISTEMA DE REUSO)

LEGENDA DAS INDICAÇÕES:

- TUBO DE DRENOS DE SPLITS HI-WALL DO PAVIMENTO SUPERIOR
- TUBO DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO ÁREA, FIXADA NA LAJE
- TUBO DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO ENTERRADA
- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAL
- LEGENDA DA TUBULAÇÃO
- UNIDADE TIPO KASSETE, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO DRENO
- UNIDADE TIPO HI-WALL, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO DRENO


DETALHE TIPO DA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO TETO

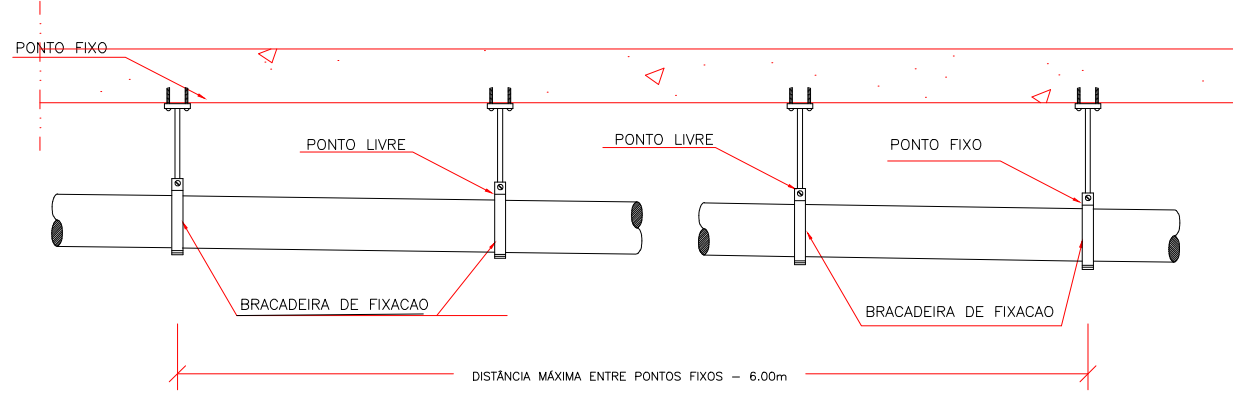


DISTANCIA MAXIMA ENTRE PONTOS DE FIXAÇÃO POR Ø

- Ø25mm = 0.80m
- Ø32mm = 0.90m
- Ø40mm = 1.00m
- Ø50mm = 1.20m
- Ø75mm = 1.30m
- Ø100mm = 1.50m

DETALHE DRENO HI-WALL

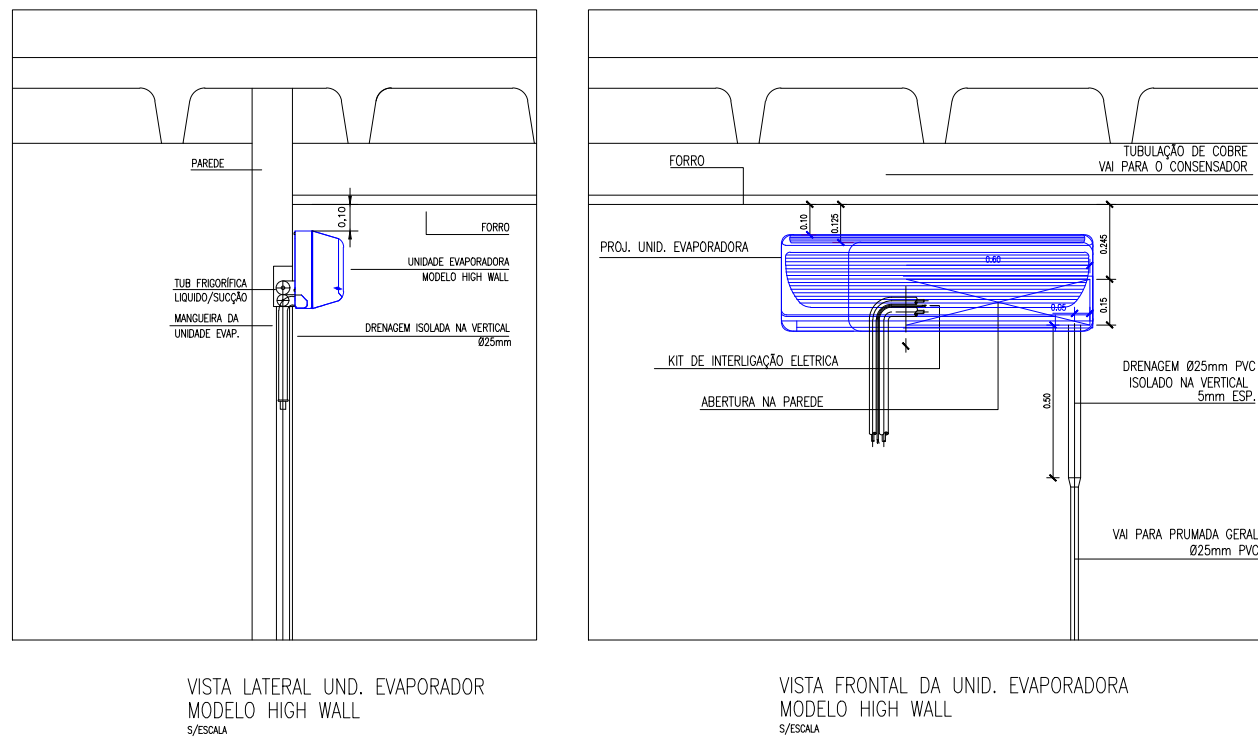

DETALHE DRENO CASSETE

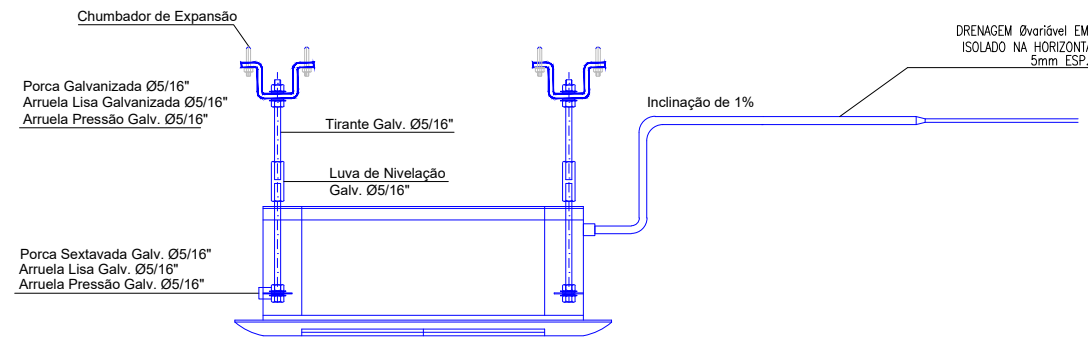

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCILIO NEVES PIRES GALVÃO - CREA - 027.524 - DIPE

EXECUÇÃO DA OBRA:

Projeto drenos da climatização

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
CONDOMÍNIO PERNAMBUCO BARRAGEM - Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel: (81) 3.5667.0025
e-mail: rselmprendimentos@selmprendimentos.com.br

PLANTA BAIXA TÉRREO - LIGAÇÃO AO SISTEMA DE REUSO

CONTEÚDO	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA OTU).	SETEMBRO/21	1/100	01/07