




12º PAVIMENTO SUBPROCURADORIA EM ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA

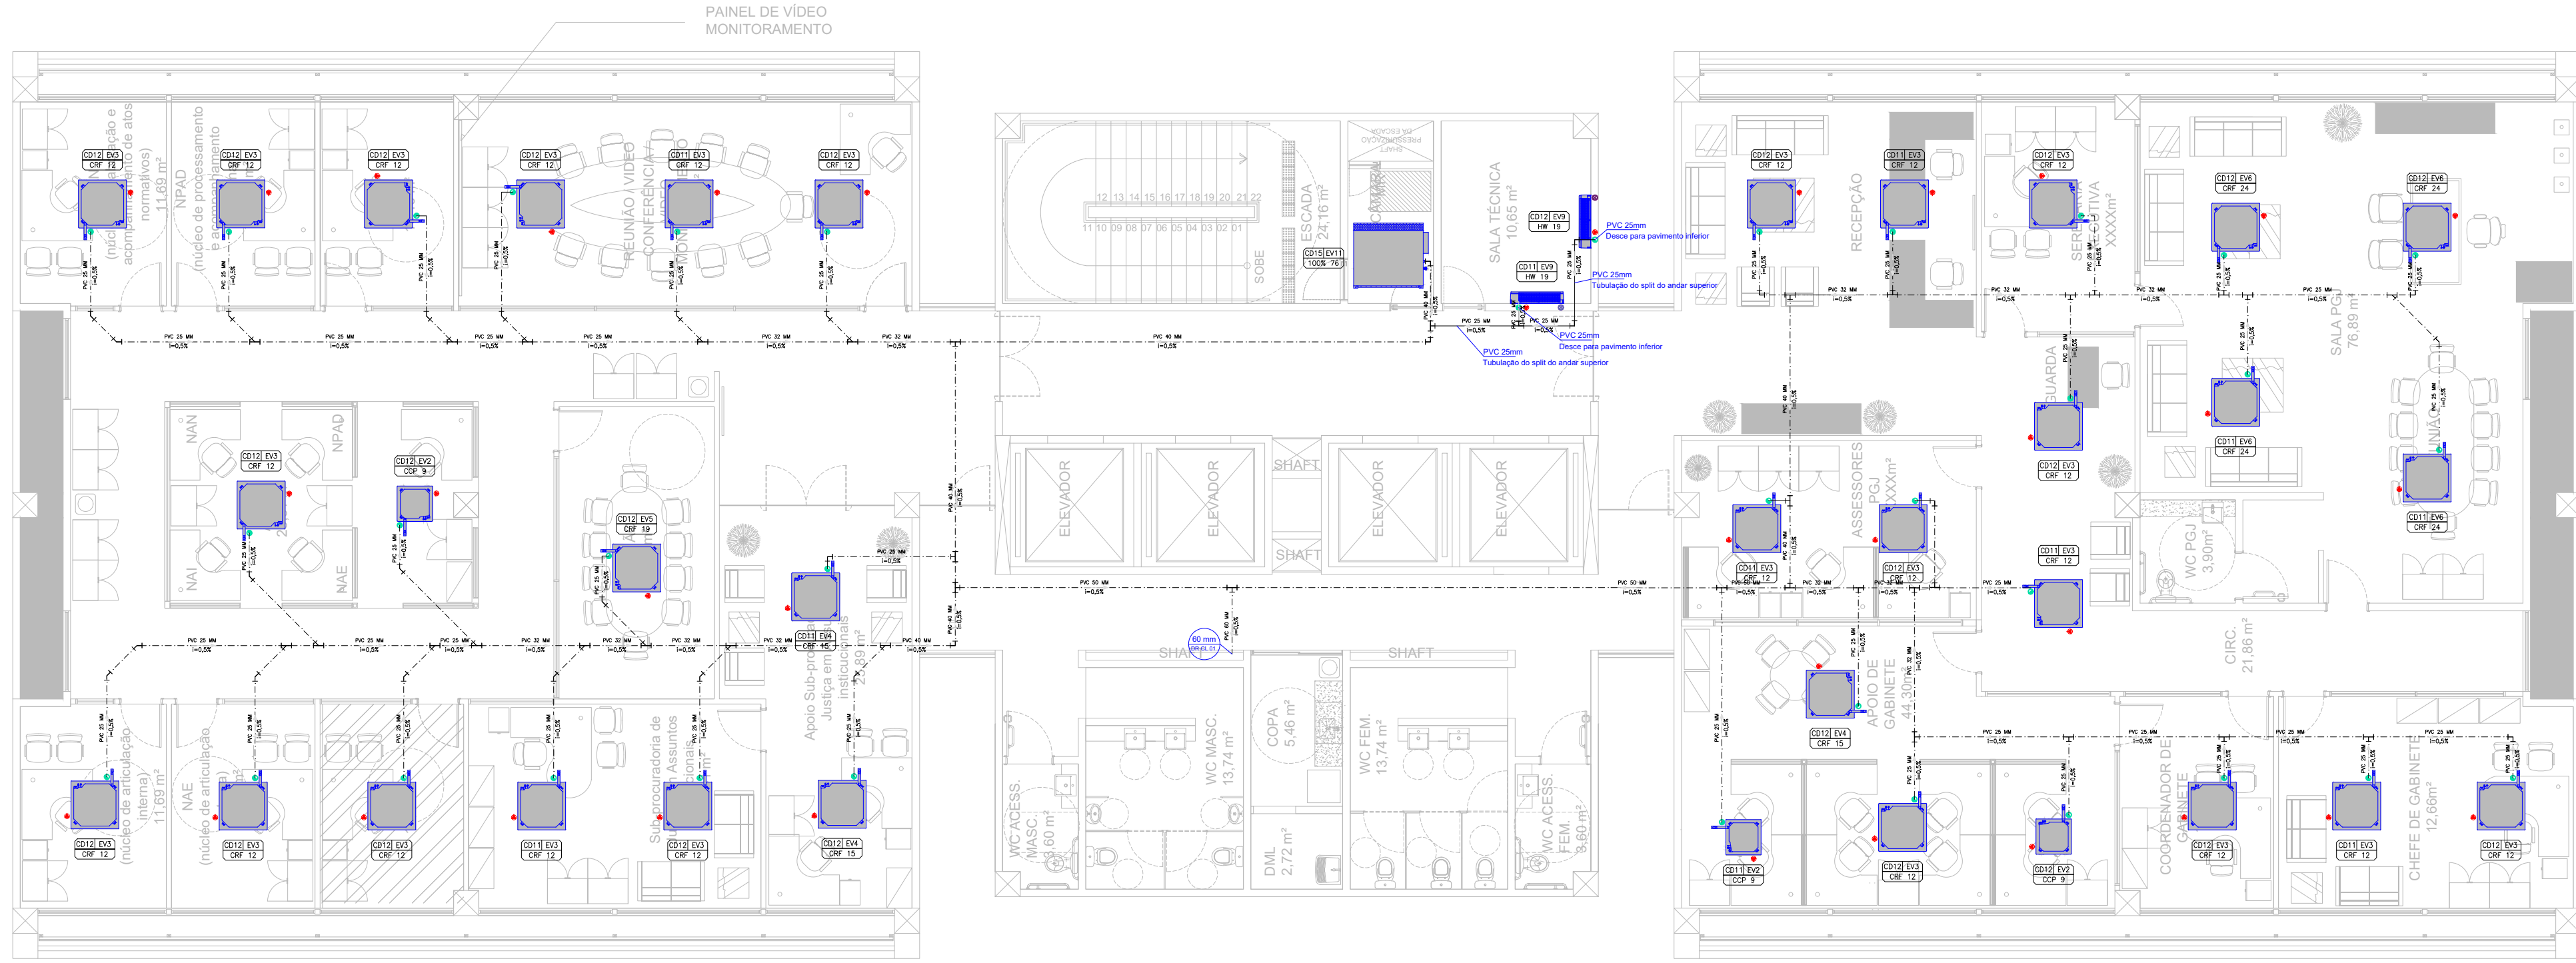


13º PAVIMENTO PROCURADORIA GERAL E SUBPROCURADORIA INSTITUCIONAL

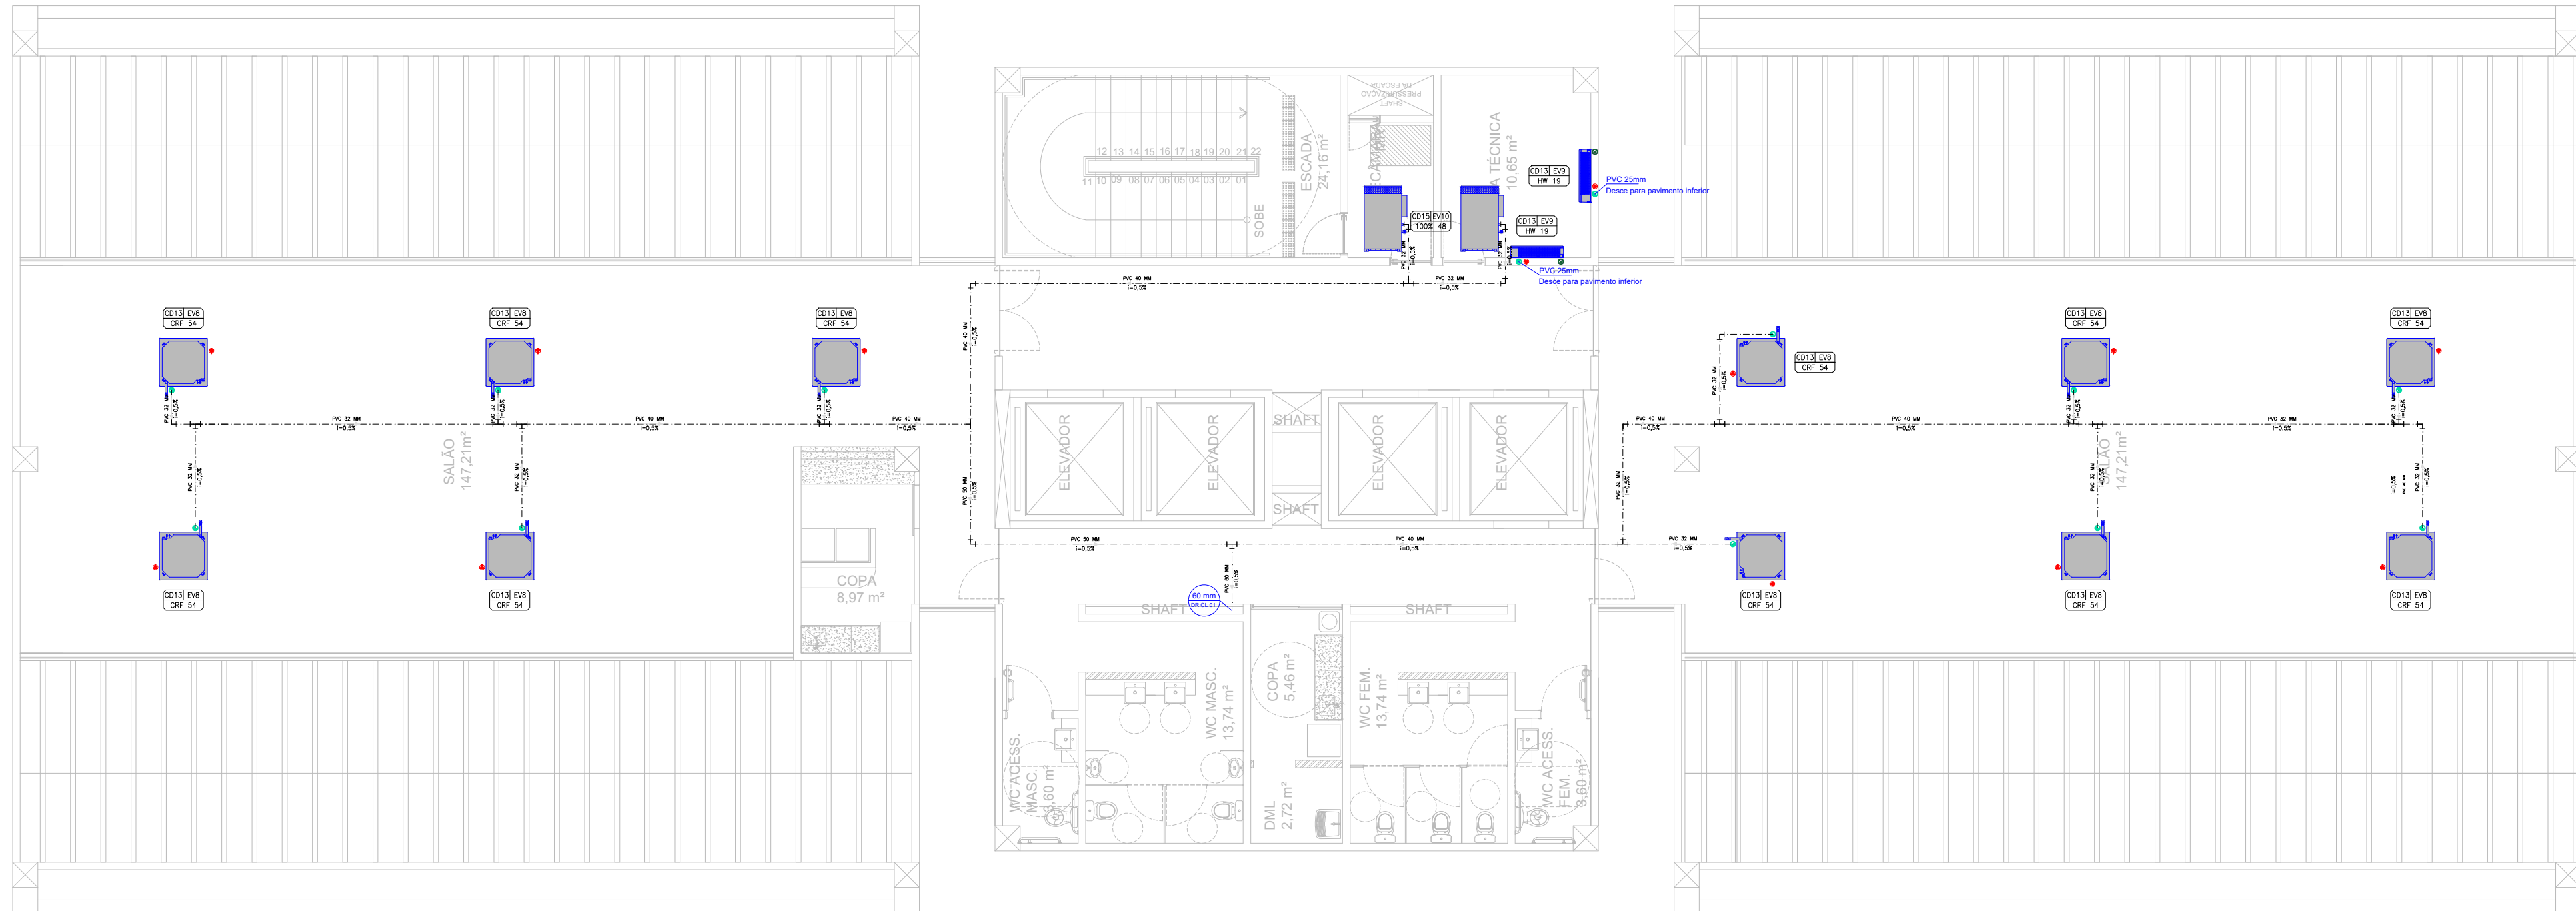

14º PAVIMENTO CONVIVENCIA E EVENTOS INSTITUCIONAIS - CAPACIDADE MÁXIMA 225 PESSOAS

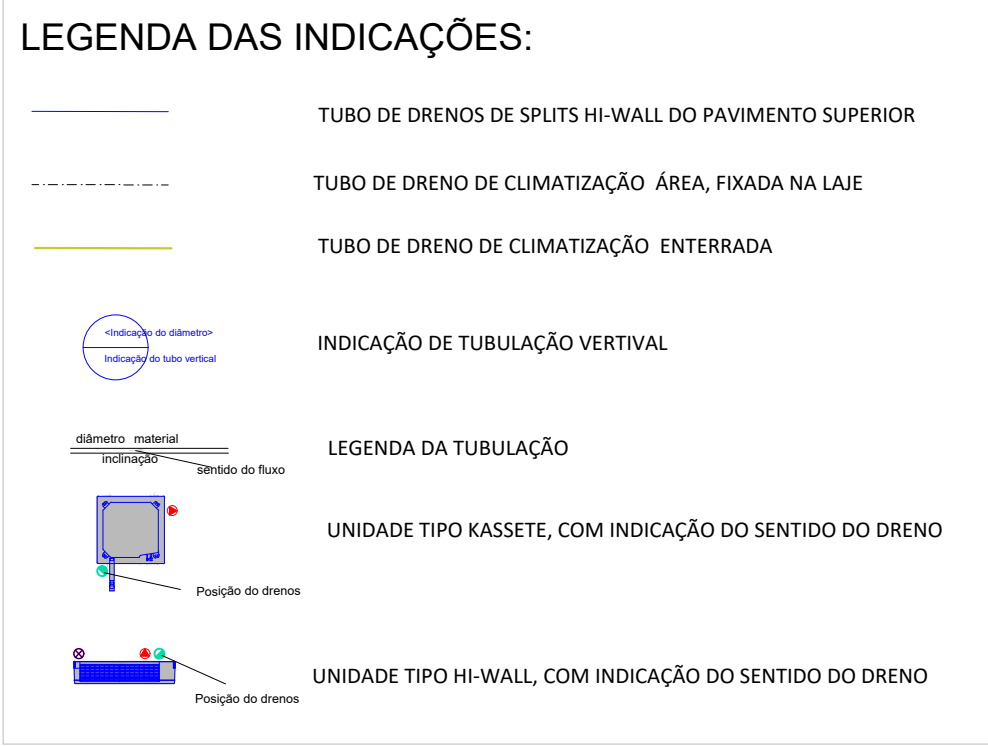


DETALHE TIPO DA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO TETO

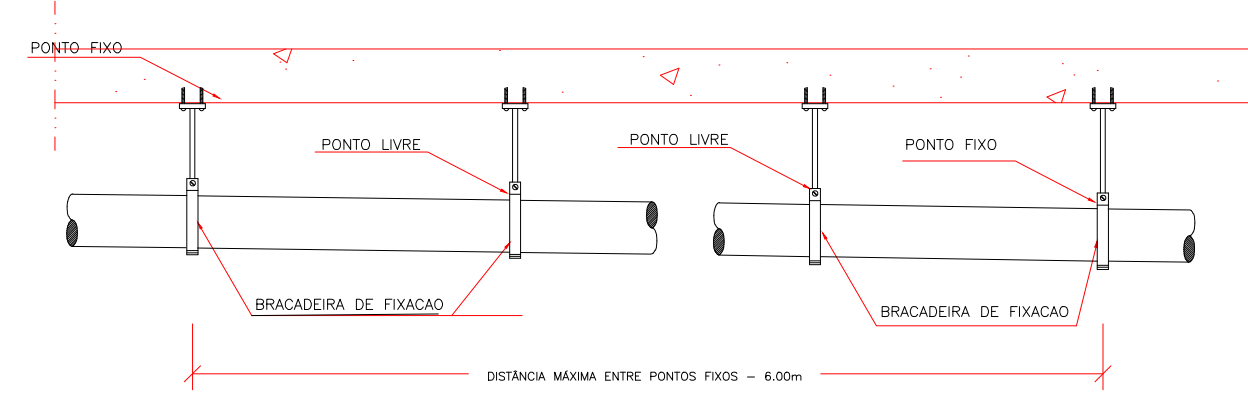


DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PONTOS DE FIXAÇÃO POR Ø

- Ø25mm = 0,80m
- Ø32mm = 0,80m
- Ø40mm = 1,00m
- Ø50mm = 1,20m
- Ø63mm = 1,30m
- Ø75mm = 1,50m

DETALHE DRENO HI-WALL

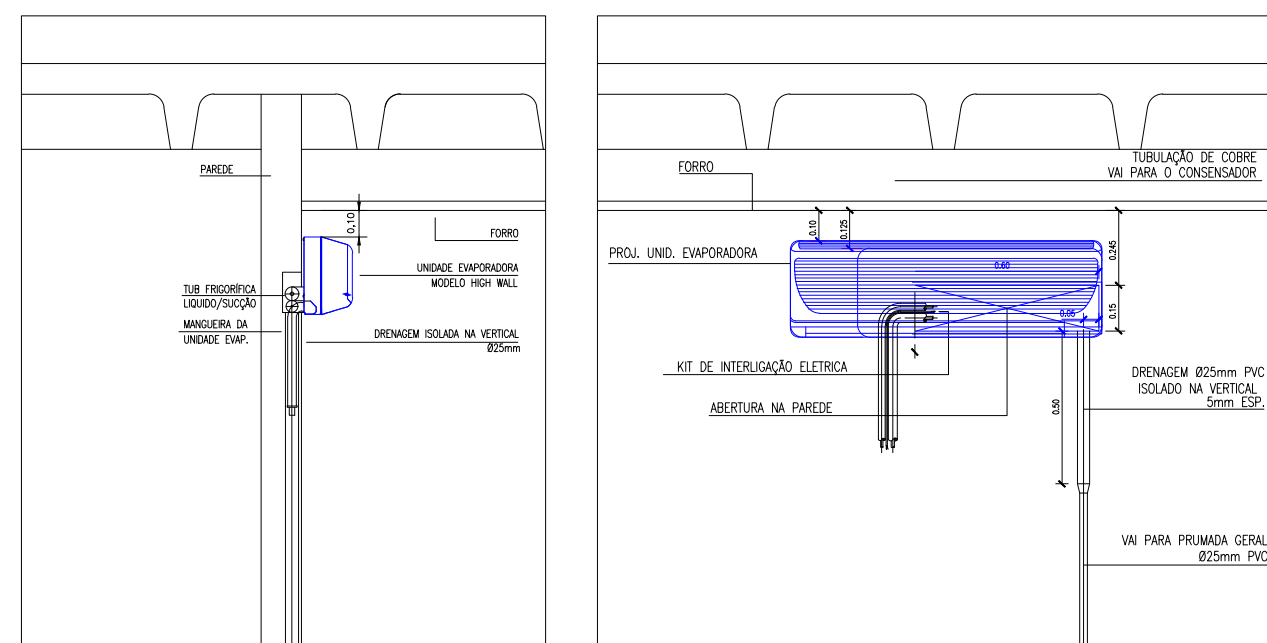

DETALHE DRENO CASSETE

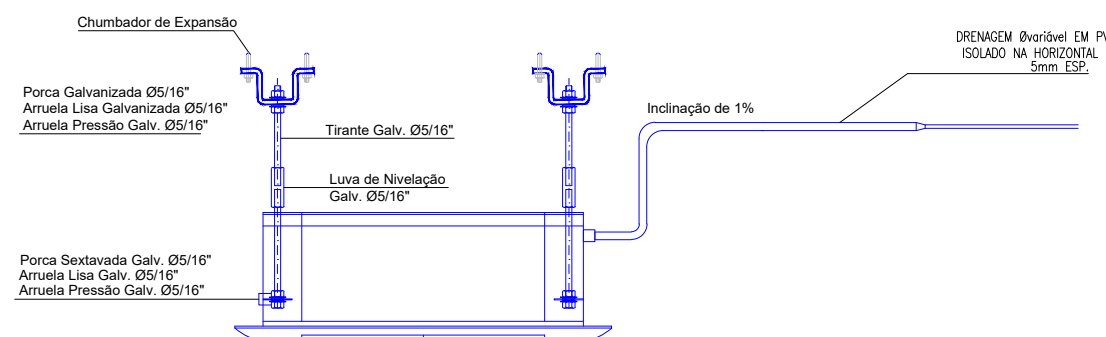

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCILIO NEVES PIRES GALVÃO - CREA - 027.524 - D-PE

EXECUÇÃO DA OBRA:



PLANTAS BAIXA - 12º, 13º E 14º PAVIMENTO

CONTEÚDO
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA OTU).

DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
SETEMBRO/21	1/100	07/07